



ООО «Завод МикроДАТ»

ОКП 42 5270

**Модуль ввода непрерывных сигналов
постоянного тока среднего уровня
СР31.06-02**

ПАСПОРТ

МЕЛА.469135.002-02 ПС

EAC

2018

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Модуль ввода непрерывных сигналов постоянного тока среднего уровня СР31.06-02 МЕЛА.469135.002-02 (далее по тексту – модуль СР31.06-02) входит в состав контроллера программируемого КП МК202.

1.2 Модуль СР31.06-02 предназначен для приема сигналов от датчиков тока, напряжения, термопар и термопреобразователей сопротивлений, преобразования их в двоичный код и выдачу кода на шину внутриблочной магистрали.

1.3 В модуле СР31.06-02 реализована возможность работы термопар с учетом показаний датчика температуры "холодного спая" для отдельного канала или группы каналов, или всех групп каналов.

1.4 В качестве датчика температуры "холодного спая" рекомендуется использовать выносной измеритель температуры ВИТ-2 АДПА.468169.001, который разработан на основе микросхемы DS18B20 компании Dallas Semiconductor. Компенсация "холодного спая" – внешняя.

1.5 Калибровка каналов проводится на предприятии-изготовителе.

1.6 Модуль СР31.06-02 отвечает требованиям МЕЛА.468332.020 ТУ.

1.7 Основные технические характеристики модуля СР31.06-02 приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
Общая характеристика	
Ток потребления по шине 5В, мА, не более	290
Разрядность преобразования, бит	16
Входное сопротивление при измерении	тока, не более
	напряжения, не менее
	250 Ом
	100 кОм

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра	Значение параметра
Минимальное время преобразования измеренной величины, мс, не более	канала 12 модуля 25
Установка по каждому каналу	типа сигнала диапазона измерения программная и аппаратная программная
Настройка фильтра канала	есть
Наличие диагностики (выход значения шкалы АЦП за пределы шкалы)	по каждому каналу
Канал для подключения датчика температуры "холодного спая"	
Гальваническое разделение между:	
• каналом для подключения датчика температуры "холодного спая" и группами каналов ввода-вывода	есть
• каналом для подключения датчика температуры "холодного спая" и внутренней шиной	есть
Испытательное напряжение изоляции, В	~500
Габаритные размеры модуля (ширина × высота × длина, мм)	30,13 × 132,4 × 189
Масса модуля, кг, не более	0,2
Характеристика входных аналоговых сигналов (программно конфигурируемые на вид измеряемого сигнала и диапазон измерения) (входы К0-К5)	
Количество каналов ввода	6 (2 из. гр. × 3 канала)
Диапазоны измерений силы постоянного тока, мА*	от 0 до 5; от 4 до 20; от 0 до 20; от минус 20 до 20
Диапазоны измерений напряжения постоянного тока, мВ*	от 0 до 80, от минус 80 до 80

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра	Значение параметра
Преобразование сигналов от термопар, соответствующих диапазонам температур, °C*	
ТПП (R)	от минус 50 до 1750
ТПП (S)	от минус 50 до 1750
ТЖК (J)	от минус 200 до 1200
ТМК (T)	от минус 200 до 400
TXKh (E)	от минус 200 до 1000
TXA (K)	от минус 200 до 1350
THH (N)	от минус 200 до 1350
TBP (A-1)	от 0 до 2500
TBP (A-2)	от 0 до 1800
TBP (A-3)	от 0 до 1800
TXK (L)	от минус 200 до 800
TMK (M)	от минус 200 до 100
ТПР (B)	от 250 до 1820
Преобразование сигналов от термопреобразователей сопротивления, соответствующих диапазонам температур, °C**	
TCM 50M ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	от минус 50 до 200
TCM 50M ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	от минус 180 до 200
TCM 100M ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	от минус 50 до 200
TCM 100M ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	от минус 180 до 200
TCP Pt50 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	от минус 200 до 750
TCP 50П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	от минус 200 до 750
TCP Pt100 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	от минус 200 до 750
TCP 100П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	от минус 200 до 750
TCP 50Н ($\alpha=0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	от минус 60 до 180
TCP 100Н ($\alpha=0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	от минус 60 до 180

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра	Значение параметра
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений, кроме диапазона измерений от 0 до 5mA	
• в диапазоне температур от плюс 5 до плюс 35°C, %;	±0,1
• в диапазоне температур от плюс 5 до плюс 55°C, %;	±0,2
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения силы постоянного тока в диапазоне измерений от 0 до 5mA	
• в диапазоне температур от плюс 5 до плюс 35°C, %;	±0,1
• в диапазоне температур от плюс 5 до плюс 55°C, %;	±0,25
Гальваническое разделение между:	
• между измерительными каналами и интерфейсной шиной	есть
• между группами измерительных каналов K0–K2 и K3–K5	есть
• измерительными каналами одной группы	нет
Испытательное напряжение изоляции, В	~500
Примечания: * - для измерительных каналов K0–K5, ** - для измерительных каналов K0–K2.	

1.8 При работе с датчиком тока необходимо на печатной плате модуля СР31.06-02 установить перемычку, которая соответствует каналу, к которому подключен датчик тока. На рисунке 1 показан пример, когда установлены перемычки XT2 – XT7, при подключении всех измерительных каналов K0–K5 в режиме измерения силы постоянного тока.

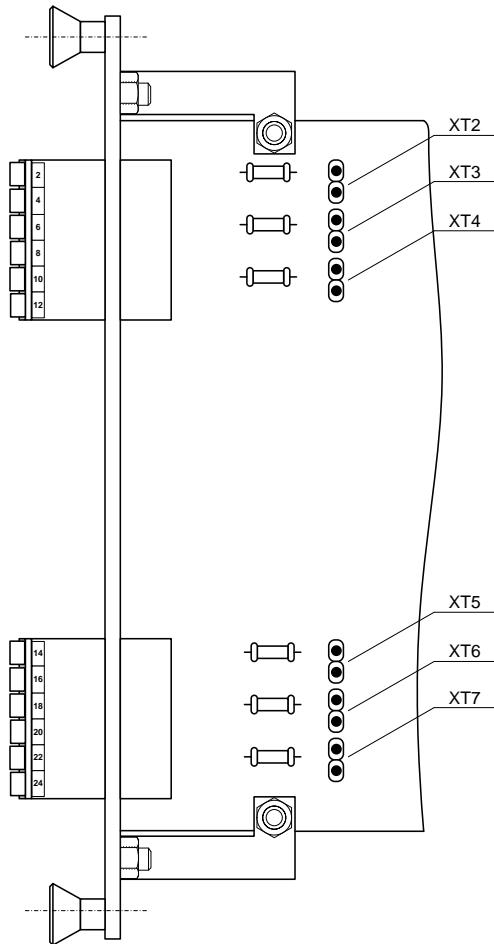


Рисунок 1

1.9 Внешний вид лицевой панели модуля СР31.06-02 приведен на рисунке 2.

1.10 Примеры подключения датчиков тока, напряжения, термопары и термосопротивления к измерительным каналам модуля СР31.06-02 приведены на рисунке 3.

При подключении одного термосопротивления в группе каналов необходимо установить перемычки в токозадающих цепях других измерительных каналах этой группы согласно рисунка 3.



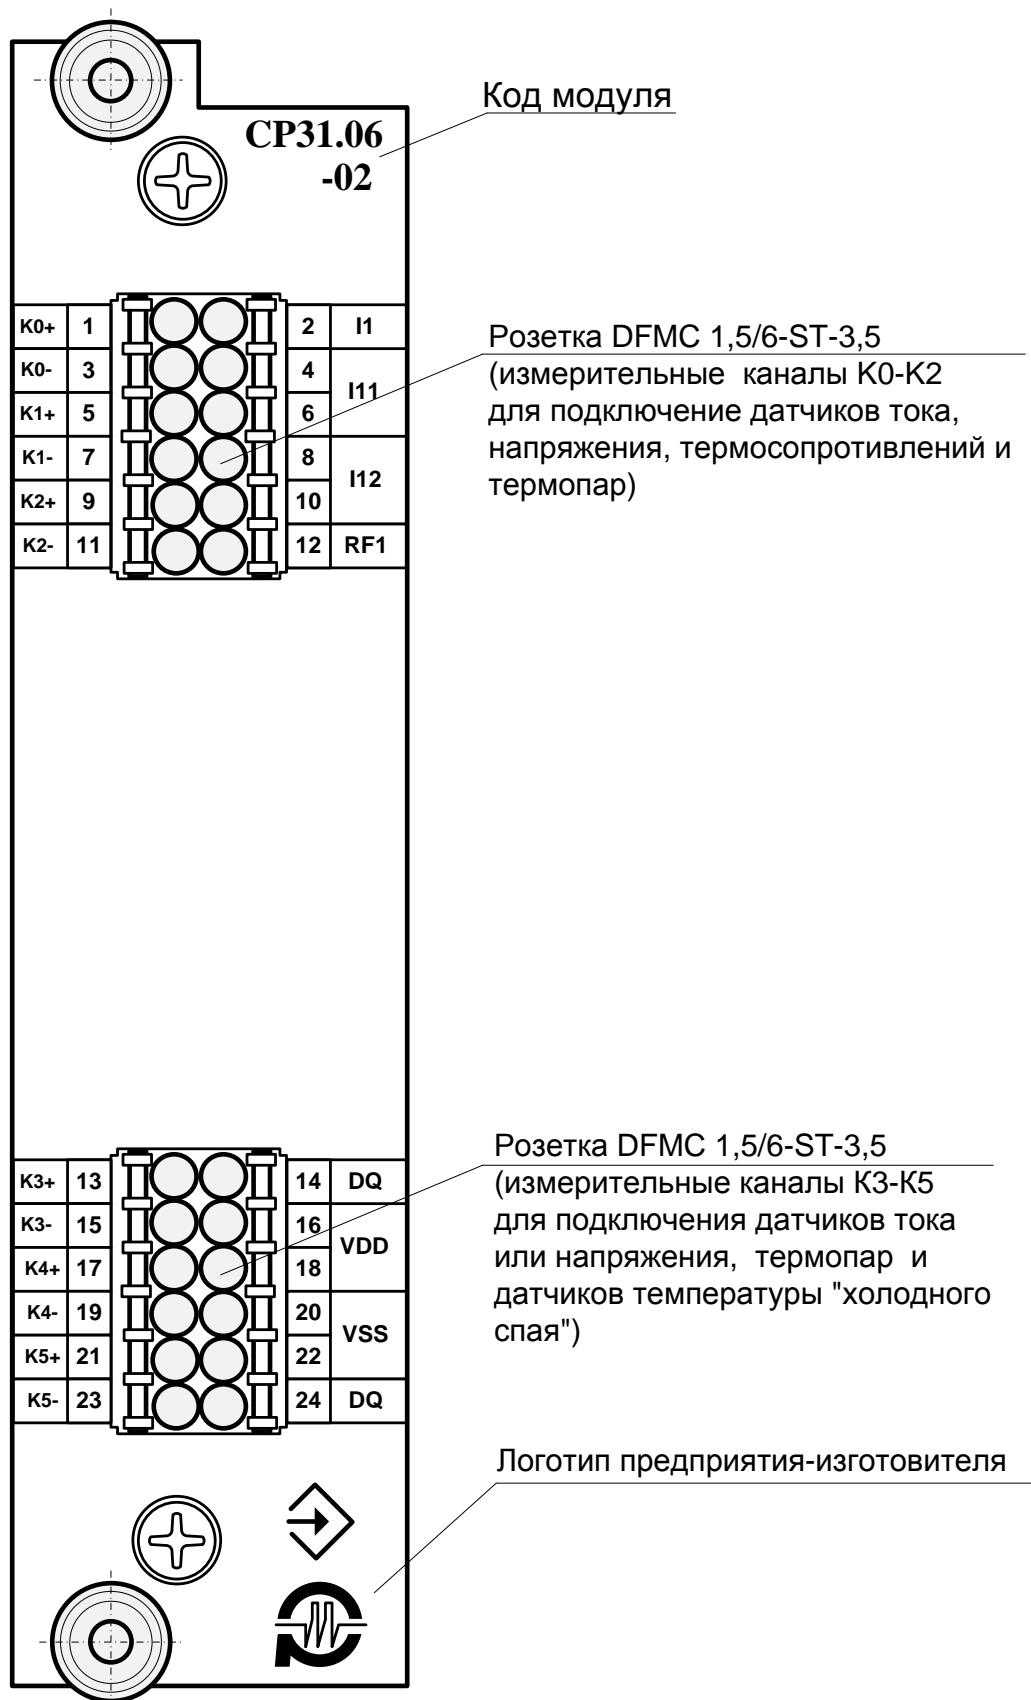




Рисунок 2

СР31.06-02


Подключение термопротивления, термопары и датчика тока (напряжения)

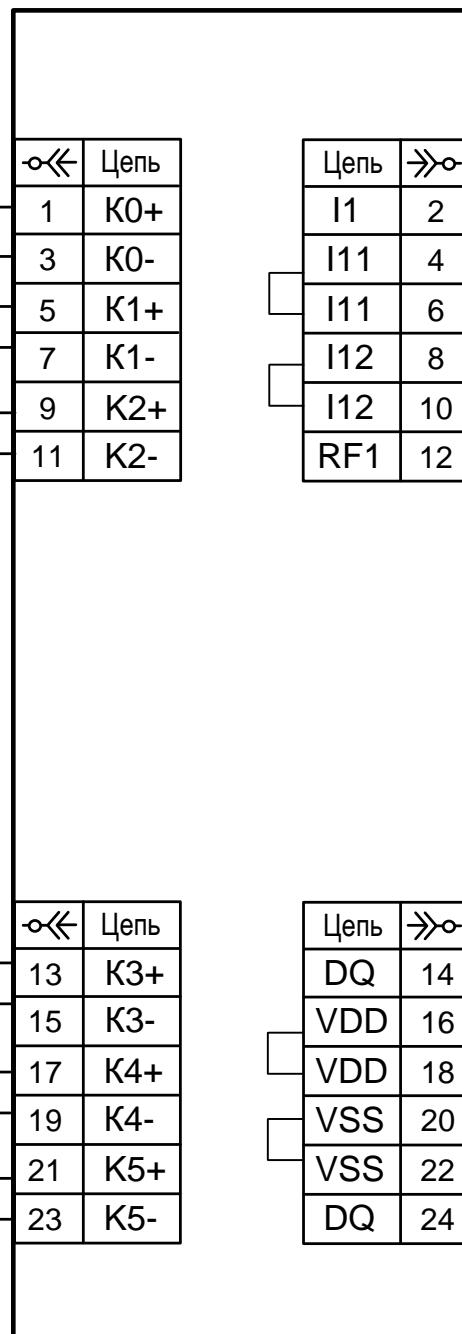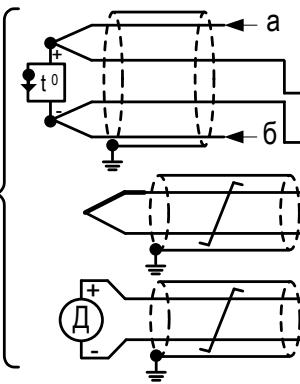

Подключение термопар

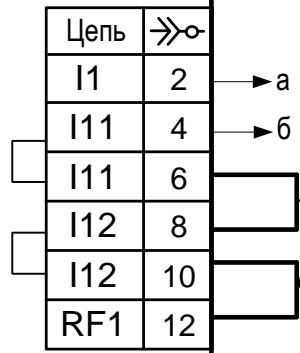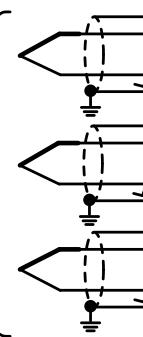

установить перемычки
проводом НВ-0,354 600 Б
ГОСТ 17515-75

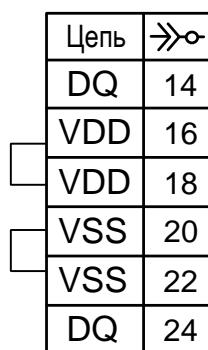

Подключение выносного
измерителя температуры
ВИТ-2




Рисунок 3

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки указан в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
МЕЛА.469135.002-02	Модуль ввода непрерывных сигналов постоянного тока среднего уровня СР31.06-02	1 шт.	
МЕЛА.469135.002-02 ПС	Паспорт	1 экз.	
	Винт В.М2,5-6gx16.48.013 ГОСТ 17474-2008	2 шт.	

3 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля СР31.06-02 требованиям МЕЛА.468332.020 ТУ при соблюдении правил и условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации модуля СР31.06-02 – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения модуля СР31.06-02 – 6 месяцев с момента изготовления, при условии выполнения требований, указанных в эксплуатационной документации (паспорте).

3.3 Средний срок службы – 10 лет.

Изготовитель: ООО « Завод МикроДАТ»
РФ, Белгородская обл., г.Белгород, 308017, ул. Кооперативная, д.2а,
E-mail: microdat@microdat.ru, info@microdat.ru

4 Свидетельство об упаковывании

Модуль ввода непрерывных сигналов постоянного
тока среднего уровня СР31.06-02, заводской
№ _____,
упакован **ООО «Завод МикроДАТ»**
(наименование или код предприятия, производившего упаковку)
согласно требованиям, предусмотренным действующей
конструкторской документацией.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

5 Свидетельство о приемке

Модуль ввода непрерывных сигналов постоянного
тока среднего уровня СР31.06-02, заводской
№ _____, изготовлен и принят в
соответствии с требованиями технических условий
МЕЛА.468332.020 ТУ, обязательными требованиями
государственных стандартов, действующей технической
документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Руководитель предприятия

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

6 Заметки по эксплуатации и хранению

6.1 Модуль СР31.06-02 предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями и в районах с влажным или сухим тропическим климатом, в помещениях с кондиционированием воздуха.

6.2 Условия эксплуатации:

- температура воздуха – от плюс 5 до плюс 55 °С;
- относительная влажность – от 10 до 95 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление – от 75,9 до 106,7 кПа;
- содержание в окружающем воздухе коррозионно-активных агентов: сернистого газа – не более 160 мг/м²сут., хлоридов – не более 0,2 мг/м²сут.

6.3 Модуль СР31.06-02 в упакованном виде может храниться в течение 12 месяцев с момента отгрузки, включая срок транспортировки.

6.4 В складских помещениях, где хранятся упакованные модули СР31.06-02, должны поддерживаться следующие условия хранения:

- температура от минус 40 до плюс 70°С;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95%, без образования конденсата.

6.5 Вскрывать упаковку с модулями СР31.06-02, которые транспортировались или хранились при отрицательных температурах, после выдержки в течение не менее 12 часов при температуре (20 ±5) °С.

7 Особые отметки

